



Portale Web Scarichi Industriali

Manuale Utente

Agg. Dicembre 2025

Attivazione e gestione utenza

Creazione nuova utenza

Qualora l'impresa non disponesse già di utenza web per accedere all'area dedicata del Portale Industriali, deve procedere con richiesta di creazione nuova utenza, scrivendo via e-mail a scarichi.industriali@alfavarese.it e comunicando contestualmente i seguenti dati necessari:

- Nome e Cognome del referente aziendale (o di chi per essa) che si occuperà della dichiarazione
- Indirizzo mail del referente aziendale (**NON PEC**)
- Ragione sociale dell'azienda e indirizzo della sede operativa oggetto della dichiarazione annuale

In caso contrario, accedere direttamente alla pagina di accesso sul Portale Web.

E-mail di registrazione

Alla creazione dell'utenza viene inviata una e-mail di registrazione all'indirizzo e-mail indicato dall'impresa.



Gentile Mario,

per accedere al portale con il tuo nome utente mario.rossi@miamail.com puoi usare la seguente password temporanea:

Bel1Zeb1e37

Ti informiamo che al primo accesso potresti non trovare aziende associate, la configurazione dell'utenza è in corso.

Per proseguire nell'operazione [clicca qui](#).

Se non riesci a cliccare sul link, puoi proseguire copiando e incollando l'indirizzo seguente nel tuo browser:

<https://industriali.alfavarese.it>

La password temporanea avrà una durata di 90 giorni.

Un cordiale saluto.

Davidé Bossi

Responsabile Ufficio Gestione Utenti Industriali

scarichi.industriali@alfavarese.it

Ing. Riccardo Bianchi

Responsabile Ufficio Tecnico Commerciale

produttivi@alfavarese.it

L'e-mail è inviata dal seguente indirizzo:

noreply@alfavarese.it

con oggetto:

«Registrazione Alfa Varese»

Attivazione Utenza sul Portale

L'utenza va attivata entro e non oltre 90 gg dalla ricezione dell'e-mail; al termine dei 90 gg la password scade.

Per attivare l'utenza occorre:

- 1. Cliccare il link al portale contenuto nell'e-mail;**
- 2. Effettuare login con l'indirizzo e-mail e la password temporanea;**
- 3. Nella pagina in cui si viene reindirizzati, impostare la password.**

Una volta effettuata la modifica della password, gli accessi successivi dovranno avvenire con l'indirizzo e-mail indicato e con la nuova password.

Login Portale Web Dichiarazione Scarichi Industriali



PORCALE INDUSTRIALI

Dichiarazione scarichi industriali

Inserisci i tuoi dati per accedere al portale e gestire le tue dichiarazioni

Indirizzo Email*

Inserisci l'indirizzo email

Password*

Inserisci la password



Ricordami

Non sono un robot



reCAPTCHA

Privacy • Termin

[RECUPERA PASSWORD](#)

[LOGIN](#)

[RECUPERA PASSWORD](#)

[LOGIN](#)

Non hai ricevuto le credenziali di accesso? Puoi richiederle al seguente indirizzo di posta elettronica: scarichi.industriali@alfavarese.it



[Cookie Policy](#)

ALFA S.r.l. - Società a responsabilità limitata 21100 Varese, Via Carrobbio 3 Reg. Imprese - Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 Tel. 0331 226.766 Fax 0331 226.707





Homepage

ANGELA VALENTE | INDUSTRIALI.ALFA5@YOPMAIL.COM | [MODIFICA PASSWORD](#) | [ESCI](#)

Modifica password

Scegli una nuova password al posto di quella attuale.

Password attuale*

Inserisci password attuale



Nuova password*

Inserisci nuova password



Conferma nuova password*


Conferma nuova password



SALVA

Account: recupero password

Nel caso in cui si sia smarrita o dimenticata la password di accesso, è possibile richiedere di reimpostarla tramite l'e-mail del referente aziendale designato, utilizzando il seguente form:

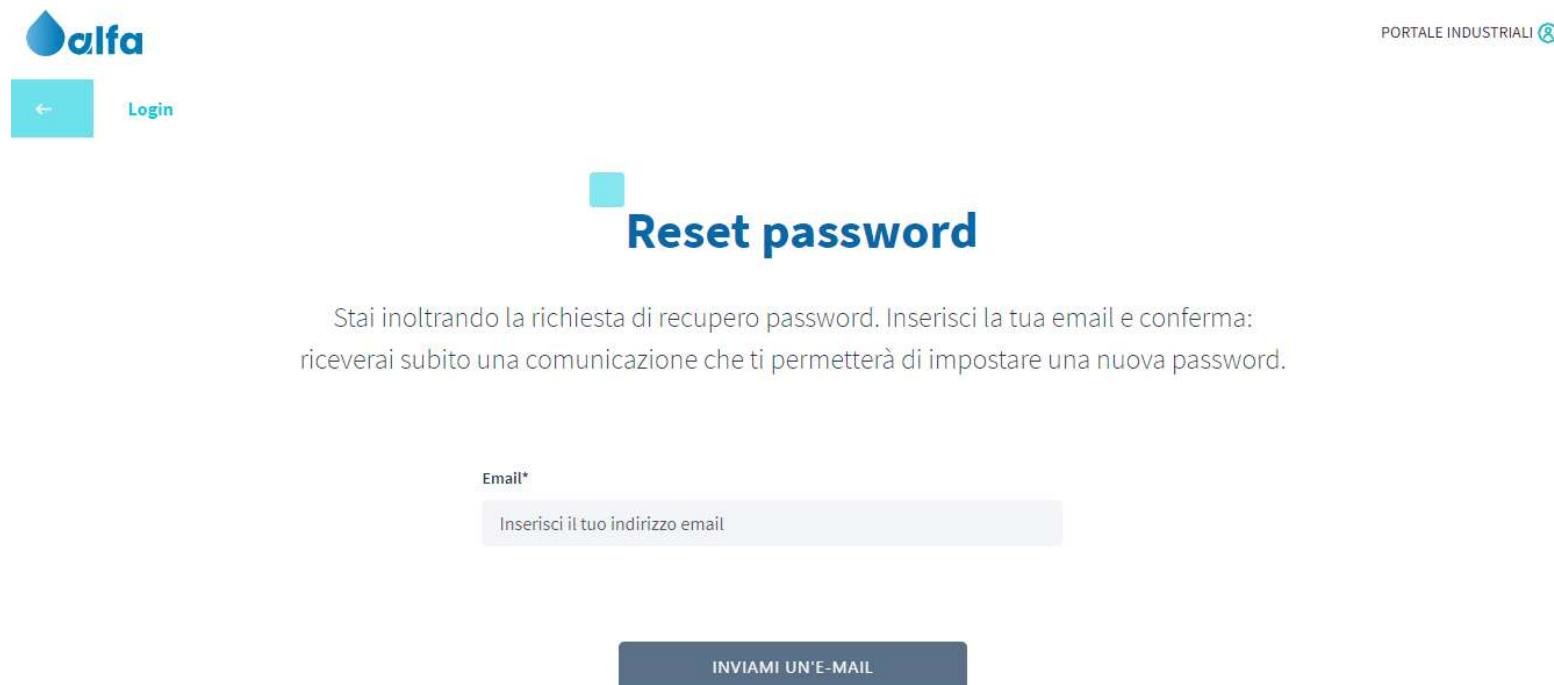

The screenshot shows a web page for password recovery. At the top left is the Alfa Water logo (a blue water drop icon followed by the word 'alfa' in lowercase). To the right is a 'PORTALE INDUSTRIALI' link with a small gear icon. Below the logo is a 'Login' button with a left arrow icon. The main title 'Reset password' is centered above a text input field. The text input field has placeholder text 'Inserisci il tuo indirizzo email' and a label 'Email*'. Below the input field is a dark blue button with the text 'INVIA MI UN'E-MAIL' in white.


Stai inoltrando la richiesta di recupero password. Inserisci la tua email e conferma: riceverai subito una comunicazione che ti permetterà di impostare una nuova password.

Email*
Inserisci il tuo indirizzo email

INVIA MI UN'E-MAIL

Dashboard

Dashboard

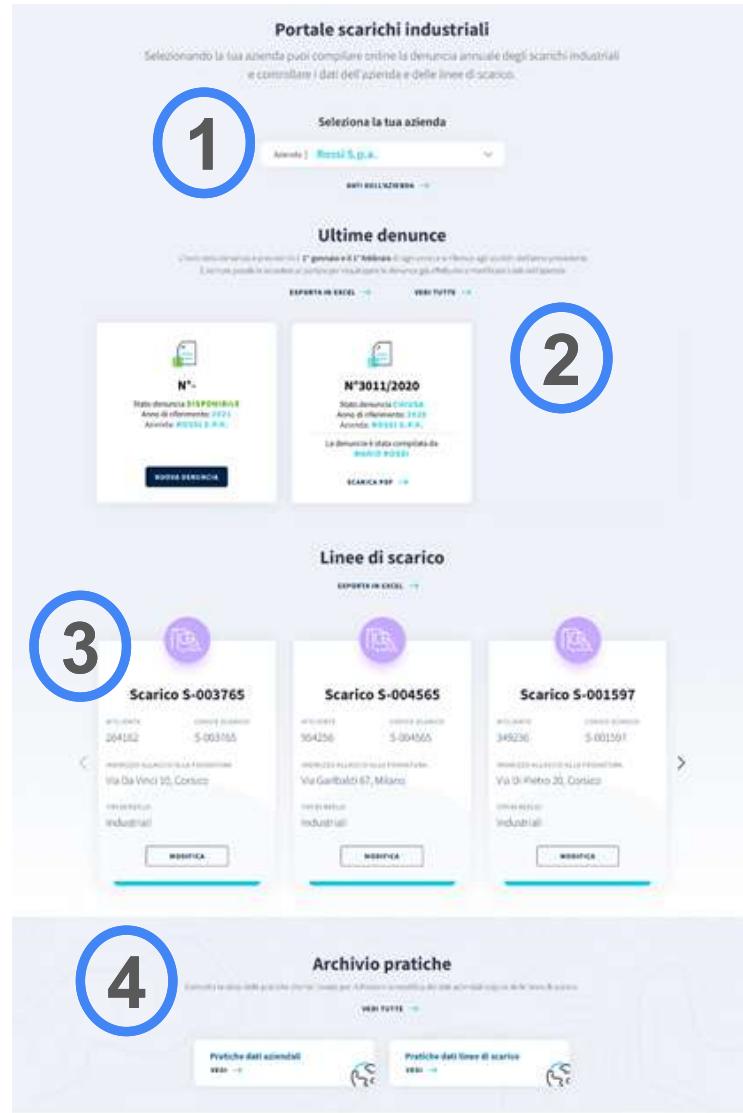

Dashboard

1. Seleziona azienda, visualizza e, se necessario, richiedi modifica dati anagrafici;
2. Visualizza dichiarazioni precedenti ed effettua dichiarazione anno in corso;
3. Visualizza e, se necessario, richiedi modifica linee di scarico;
4. Visualizza pratiche inviate.

Dati Azienda

Seleziona azienda

Selezione la tua azienda

Azienda | **Rossi S.p.a.** ▾

DATI DELL'AZIENDA →

Dal menù a tendina selezionare l'azienda.

Qualora ad una stessa utenza web siano associate più aziende, dal menù a tendina sarà possibile selezionare l'azienda desiderata.

Azienda: visualizza e modifica dati

Dati dell'azienda

DeloitteTest ALFA PORTALE

Puoi visualizzare e modificare i dati presenti nel form. La modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.

Dati dell'azienda DeloitteTest ALFA PORTALE

Codice cliente SAFO	Partita IVA	Codice fiscale
0010470643		TSTPRT34A92C123B
Ragione sociale*		
DeloitteTest ALFA PORTALE		
Sede operativa		
Indirizzo sede operativa	Numero civico sede operativa	Comune sede operativa
Via Milano	12	VARESE
Provincia sede operativa	Cap sede operativa	
VA	12345	
Sede legale		
Indirizzo sede legale	Numero civico sede legale	Comune sede legale
Via Milano	12	Varese
Provincia sede legale	Cap sede legale	
VA	12345	
N° addetti	Bacino di depurazione	Giorni lavorativi
15	VARESE OLONA	123
Tipologia di produzione	Descrizione produzione	
Alimentare	test portale alfa	

Per modificare i dati del form è necessario inviare una richiesta. [AVVIA LA PROCEDURA](#)

Dati dell'azienda

In questa sezione è possibile visualizzare i dati anagrafici relativi all'azienda selezionata ed eventualmente chiederne la modifica.

La modifica non è automatica ma viene presa in carico per le opportune verifiche dall'ufficio competente.

La richiesta di modifica si avvia cliccando il simbolo:



ed inserendo i dati necessari.

Al fine di poter procedere alla richiesta di modifica ed alla successiva validazione sarà necessario trasmettere la documentazione richiesta selezionando la frase «**AVVIA LA PROCEDURA**»

Azienda: richiesta modifica dati

Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.

1 Modifica dati 2

Dati dell'azienda **test again rs**

Partita IVA Codice fiscale

Ragione sociale* test again rs

Sede legale

Indirizzo sede legale Numero civico sede legale Comune sede legale

Provincia sede legale Cap sede legale

Tipologia di produzione Trattamento rifiuti

Recapiti +

Titolare scarico +

[INDIETRO](#) [AVANTI](#)

Dovranno essere compilati i soli campi di cui si vuole richiedere la modifica.

Gli altri campi dovranno essere lasciati vuoti.
L'unico campo sempre obbligatorio è quello relativo alla ragione sociale.

Nel caso in cui venga modificata la P.IVA si procederà d'ufficio alla cessazione del cliente in essere e alla generazione di un nuovo cliente.

Nel caso in cui venga modificata solo la Ragione Sociale, ma non la P.IVA, l'aggiornamento dell'anagrafica viene lavorato dagli uffici competenti.

E' necessario trasmettere copia della voltura dell'autorizzazione allo scarico / presa d'atto dell'autorità competente, allegandola nella pagina del portale che si visualizza dopo aver selezionato il tasto «AVANTI» (vedi slides successive).

N.B.: nella sezione recapiti, il campo «Email recapito verbale controllo» indica l'indirizzo e-mail a cui verrà spedito il verbale di campionamento/sopralluogo redatto durante i controlli dei tecnici ALFA.

Azienda: conferma richiesta modifica dati

Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.

1

Carica la documentazione

Cap sede legale

Carica uno o più documenti (formato PDF,JPEG,PNG - massimo 4 MB) per le modifiche.

 Allegare una copia di : Voltura / Comunicazione agli enti del cambio / Visura camerale

2

Carica
documentazione



[INDIETRO](#)

[AVANTI](#)

Qualsiasi modifica richiesta, dato che necessita della preventiva verifica ed approvazione degli uffici competenti, richiede l'inserimento a sistema di documentazione specifica che andrà inserita nell'apposita sezione della pagina accanto evidenziata (es. voltura/visura camerale/ecc.).

Linee di scarico

Linee di scarico

Linee di scarico

ESPORTA IN EXCEL →

	Scarico S-003765
N°CLIENTE	CODICE SCARICO
264162	S-003765
INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA	
Via Da Vinci 10, Corsico	
TIPI DI REFLUI	
Industriali	

[MODIFICA](#)

	Scarico S-004565
N°CLIENTE	CODICE SCARICO
954256	S-004565
INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA	
Via Garibaldi 67, Milano	
TIPI DI REFLUI	
Industriali	

[MODIFICA](#)

	Scarico S-001597
N°CLIENTE	CODICE SCARICO
349236	S-001597
INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA	
Via Di Pietro 20, Corsico	
TIPI DI REFLUI	
Industriali	

[MODIFICA](#)

In questa sezione sono elencate tutte le linee di scarico associate alla singola azienda.

La linea di scarico identifica una tipologia di reffluo industriale che verrà fatturata sulla base della qualità e della quantità del reffluo immessa in fognatura.

Potrebbero esserci più linee di scarico associate al medesimo allacciamento in pubblica fognatura.

Ad esempio, un'azienda scarica attraverso un unico allacciamento in fognatura sia le acque di processo derivanti dall'impianto di trattamento che le acque di raffreddamento. Avrà, dunque, due distinte linee di scarico in quanto la quantità e la qualità delle due tipologie di reffluo sono diverse, con un diverso impatto economico.

Linee di scarico: modifica

Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.



Scarico 1

CODICE SCARICO
S-026304

N° CLIENTE
5000017163

Dati allaccio alla fognatura

INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA
Via Rossi

NUMERO CIVICO ALLACCIO ALLA FOGNATURA
2

COMUNE ALLACCIO ALLA FOGNATURA
VERMEZZO CON ZELO

CAP ALLACCIO ALLA FOGNATURA
20222

PROVINCIA ALLACCIO ALLA FOGNATURA
MI

CLASSIFICAZIONE
INDUSTRIAL

PORTATA AUTORIZZAZIONE ANNUA



DATA INIZIO FORNITURA
26/09/2022



PORTATA AUTORIZZAZIONE GIORNALIERA



DATA FINE FORNITURA
-



Da compilare solo in caso di cessazione nel corso dell'anno

NOTE

TESTTTT

SALVA

All'interno di ogni linea di scarico è possibile verificare le informazioni relative a:

- ubicazione dello scarico;
- codice cliente indicato in fattura;
- portata annua di scarico autorizzata;
- portata giornaliera di scarico autorizzata;
- data di inizio fornitura;
- data di fine fornitura;
- eventuali note.

Sarà possibile richiedere la modifica delle sezioni in cui è presente il simbolo  , con le stesse modalità di gestione sopra indicate.

Linee di scarico: richiesta modifica dati

Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.

1 Modifica dati

2

Inserisci i dati corretti

Portata autorizzazione annua

Data inizio fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura

Portata autorizzazione giornaliera

Data fine fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura

CONTINUA

Qualora nell'autorizzazione non fosse specificata la portata di ciascuna linea di scarico, la portata complessiva autorizzata verrà suddivisa equamente sulle linee di scarico presenti.

La data di inizio fornitura sarà già popolata per tutte le linee di scarico.

N.B.: La Data Inizio Fornitura può essere variata, se necessario, solo per modifiche intervenute nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione (nel caso in questione, anno 2025).

Nel caso in cui compaia una Data Inizio Fornitura antecedente o uguale al 31/12/2024, non vanno apportate modifiche.

Autodichiarazione

Dichiarazione

Ultime denunce

L'invio della denuncia è previsto tra il **1° gennaio e il 1° febbraio** di ogni anno e si riferisce agli scarichi dell'anno precedente.

È sempre possibile accedere al portale per visualizzare le denunce già effettuate e modificare i dati dell'azienda.

[ESPORTA IN EXCEL →](#)

[VEDI TUTTE →](#)



N°-

Stato denuncia **DISPONIBILE**
Anno di riferimento: **2021**
Azienda: **ROSSI S.P.A.**

[NUOVA DENUNCIA](#)



N°3011/2020

Stato denuncia **CHIUSA**
Anno di riferimento: **2020**
Azienda: **ROSSI S.P.A.**

La denuncia è stata compilata da
MARIO ROSSI

[SCARICA PDF →](#)

La dichiarazione annuale potrà essere presentata **dal 01 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno**, con riferimento a quanto scaricato nell'anno precedente.

Sarà possibile presentare una nuova dichiarazione solo nell'intervallo previsto; **scaduto tale termine non sarà più possibile inserire una nuova denuncia.**

Sarà sempre possibile consultare la dichiarazione degli anni precedenti, qualora presenti, a partire dal 2022.

Dichiarazione: anagrafica azienda

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Anagrafica

Dati dell'azienda **vermezzo test**

Codice cliente SAFO	Partita IVA	Codice fiscale	Ragione sociale
0010405926		RSSPST80A01F205Z	vermezzo test

Sede operativa

Indirizzo sede operativa	Numero civico sede operativa	Comune sede operativa	Provincia sede operativa	Cap sede operativa
via rossi	2	VERMEZZO CON ZELO	MI	20222

Sede legale

Indirizzo sede legale	Numero civico sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Cap sede legale
-----------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

N° addetti

Bacino di depurazione	Giorni lavorativi	Tipologia di produzione
VERMEZZO CON ZELO		Acqua di falda

Descrizione produzione

Recapiti

Telefono fisso	Cellulare	Email recapito fattura	Email recapito verbale controllo	PEC
				pec@pec.it

Titolare scarico

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

Se i dati dell'azienda non sono aggiornati puoi modificarli [qui](#).

AVANTI

La prima sezione della dichiarazione è un riepilogo dei dati aziendali, modificabili, previa richiesta, in qualsiasi momento.

Qualora alcuni dati indicati in questa sezione non dovessero essere aggiornati sarà possibile tornare indietro e richiederne la modifica.

Fintanto che la modifica non verrà validata dagli uffici competenti, in questa sezione saranno visibili i dati precedenti alla modifica.

Dichiarazione: approvvigionamenti



Nuova Dichiarazione
vermezzo test

1 2 3 4

Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti.

Approvvigionamenti

Approvvigionamento Acquedotto	Completo	MODIFICA →	Eliminare
Approvvigionamento Acquedotto	Completo	MODIFICA →	Eliminare
Approvvigionamento	Non compilato	MODIFICA →	Eliminare

AGGIUNGI NUOVO APPROVVIGGIONAMENTO +

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

La **seconda sezione della dichiarazione** è relativa agli approvvigionamenti idrici.

Non sarà possibile procedere senza aver inserito almeno 1 approvvigionamento.

Dovranno essere inseriti **TUTTI** gli approvvigionamenti aziendali: acquedotto, pozzo privato, corso idrico, etc, indicando per ognuno di essi la tipologia d'uso (uso escl. industriale/uso escl. civile/uso misto/antincendio/etc.).

Sarà possibile:

- modificare approvvigionamenti già inseriti e/o eliminarli;**
- salvare una bozza della dichiarazione e riprenderla in un secondo momento.**

Per accedere alla sezione successiva tutti gli approvvigionamenti dovranno essere in stato **«Completo»**.

Dichiarazione: approvvigionamenti

Nuova Dichiarazione
vermezzo test
Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

Quale approvvigionamento vuoi inserire?

Acquedotto Autonomo
Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque piovane, fiumi e contatori condominiali

Inserisci dati dell'approvvigionamento

Codice cliente*
Inserisci il tuo codice cliente

Lettura contatore al 31/12 (+/- 15 gg)*
Inserisci il valore della lettura m³

Allegare foto contatore*
Allega foto
La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore
Selezione la data della lettura

Lettura contatore in data differente
Inserisci il valore della lettura m³

È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?

Si No

* Campi obbligatori

[INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA
Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Le due opzioni principali di approvvigionamento sono «acquedotto» e «autonomo».

Per i PRELIEVI DA ACQUEDOTTO dovrà essere indicato:

- **il codice cliente** (presente sulle copie delle fatture);
- **una lettura del contatore in data 31/12 dell'anno di riferimento della dichiarazione** (± 15 giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore, specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**

Dichiarazione: approvvigionamenti

Nuova Dichiarazione
vermezzo test

1 2 3 4

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

Quale approvvigionamento vuoi inserire?

Acquedotto Autonomo
Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque piovane, fiumi e contatori condominiali

Inserisci dati dell'approvvigionamento

Codice cliente*
Inserisci il tuo codice cliente

Lettura contatore al 31/12 (+- 15 gg)*
Inserisci il valore della lettura

Allegare foto contatore*
m³ Allega foto
La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore
Seleziona la data della lettura

Lettura contatore in data differente
Inserisci il valore della lettura m³

È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?

Sì No
* Campi obbligatori

[INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA
Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Per i **PRELIEVI AUTONOMI** dovrà essere indicata:

- **la codifica dell'approvvigionamento** (per esempio SIF nel caso di pozzi);
- **una lettura del contatore in data 31/12** (\pm 15 giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**

N.B.: Per ogni punto di approvvigionamento inserito (acquedotto/pozzo/ecc.) dovranno essere indicati sia il consumo annuo che la tipologia d'uso (esclusivamente domestico / esclusivamente industriale / uso misto / antincendio).

Dichiarazione: scarichi da completare

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

Linee di scarico

S-026304	1 Non compilato	INSERISCI I DATI →
----------	-----------------	--------------------

◀ INDIETRO

AVANTI

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprenderne la compilazione in un secondo momento.

La **terza sezione della dichiarazione** è quella relativa all'inserimento dei dati necessari per la quantificazione del volume scaricato da ciascuna linea di scarico.

Sarà possibile salvare la dichiarazione in bozza e riprenderla in un secondo momento.

Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

È presente il misuratore dello scarico?

Si No

Lettura misuratore scarico al 31/12(< 15gg)*

Inserisci il valore della lettura

Allegare foto misuratore*

Allega foto

La foto non deve superare i 2MB. (jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totali m³ reflui industriali scaricati*

Inserisci valore volume

Totali m³ detratti (Non scaricati)*

Inserisci valore totale m³ detratti

Totali m³ domestici (Scaricati)*

Inserisci valore totale m³ domestici

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico

Selezione la data della lettura

Lettura misuratore scarico in data differente

Inserisci il valore della lettura

In presenza di misuratore del volume di scarico

Se presente sarà necessario indicare:

- **lettura del misuratore in data 31/12 (±15 giorni – es. una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12)**
- **fotografia del misuratore con visibile la lettura**

Possono essere inserite ulteriori letture effettuate nel corso dell'anno.

NOTE:

Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici

Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione

Dichiarazione: linee di scarico

È presente il misuratore dello scarico?

Si No

Lettura misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)*

ⓘ

Inserisci il valore della lettura

Totale m³ reflui industriali scaricati*

ⓘ

Inserisci valore volume

Totale m³ domestici (Scaricati)*

ⓘ

Inserisci valore totale m³ domestici

Allegare foto misuratore*

Allega foto



La foto non deve superare i 2MB. (jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totale m³ detratti (Non scaricati)*

ⓘ

Inserisci valore totale m³ detratti

In presenza di misuratore del volume di scarico

Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata e sarà oggetto di fatturazione dedicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente.

Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

È presente il misuratore dello scarico?

Si No

Lettura misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)*
Inserisci il valore della lettura

Allegare foto misuratore*
Allega foto
La foto non deve superare i 2MB. (jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totali m³ reflui industriali scaricati*
Inserisci valore volume

Totali m³ domestici (Scaricati)*
Inserisci valore totale m³ domestici

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico
Seleziona la data della lettura

Lettura misuratore scarico in data differente
Inserisci il valore della lettura m³

In assenza di misuratore del volume di scarico

In tale caso, chiaramente, non possono essere indicate letture.
In ogni caso, vale che:

Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici

Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione

Dichiarazione: linee di scarico

È presente il misuratore dello scarico?

Si No

Totale m³ reflui industriali scaricati*

Inserisci valore volume

ⓘ

Totale m³ domestici (Scaricati)*

ⓘ

Inserisci valore totale m³ domestici

Totale m³ detratti (Non scaricati)*

ⓘ

Inserisci valore totale m³ detratti

In assenza di misuratore del volume di scarico

Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata e sarà oggetto di fatturazione dedicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente

Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione
DeloitteTest ALFA PORTALE

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo*

Dati Scarico 1: S-027457 +

Relazione tecnica -

Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorati x 0,09 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico. Va comunque compilata correttamente la dichiarazione per tutte le linee di scarico presenti, indicando il volume scaricato per ciascuna di essa.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1*
Allega i documenti

Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls, xlsx, p7m)

File icons: upload, delete

Se non presenti detrazioni ed il 100% dell'acqua prelevata viene scaricata in pubblica fognatura come reffluo industriale, si dovrà inserire il valore 0 (zero) nel campo «Mc Detratti».

Si ricorda che non sono valide detrazioni forfettarie, stimate e/o percentuali, ma devono essere rendicontate e/o misurate nel dettaglio, nella relazione tecnica da allegare insieme alla dichiarazione.

Attenzione: In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta, su un'unica linea di scarico. Va comunque compilata correttamente la dichiarazione per tutte le linee di scarico presenti, indicando il volume scaricato per ciascuna di essa.

Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: [S-004433](#)

Relazione tecnica

+ -

Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorativi x 0,09 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti

Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls, xlsx, p7m)

Qualora parte dell'acqua prelevata venga destinata ad usi domestici (quota civile), al fine del calcolo della relativa detrazione, in assenza di misuratore dello scarico industriale, si potrà quantificare come: **0,09 m³/giorno x n° addetti x n° giorni lavorativi.**

Il gestore si riserva di valutare la rilevanza di tale quota e l'emissione di una fatturazione dedicata.

Nel caso in cui fossero presenti scarichi di acque reflue assimilate al domestico, si dovranno quantificare anche tali volumi per i quali verrà applicata la relativa tariffa (tariffa domestica), solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente.

Dichiarazione: linee di scarico

Dati Scarico 1: [S-004433](#)



Relazione tecnica



Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m³ detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorati x 0,09 m³/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m³ domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti



Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls, xlsx, p7m)

Aggiungi altro

Dichiarazione: linee di scarico

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Scarico

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-026304

+ Relazione tecnica

+ Dati misuratore

È stato installato o cambiato il misuratore dello scarico nel corso dell'anno?

Sì No

Lettura vecchio misuratore al cambio*
Inserisci valore lettura m³ Seleziona data lettura

Allegare foto del vecchio misuratore alla data del cambio*
Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Lettura nuovo misuratore al cambio*
Inserisci valore lettura m³ Seleziona data lettura

Allegare foto del nuovo misuratore alla data del cambio*
Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Dati delle analisi

+ * Campi obbligatori

[INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

In caso di sostituzione del misuratore allo scarico nel corso dell'anno, sarà necessario indicare la lettura e la data di rimozione e la lettura e la data di posa del nuovo strumento di misura.

Qualora si trattasse di una nuova installazione, nel campo «lettura vecchio misuratore al cambio» andrà indicato il volume scaricato fino alla data di installazione del nuovo misuratore (es. nuova installazione al 01/06, indicare volume scaricato dal 01/01 al 31/05).

Si dovranno allegare le foto dei misuratori in cui siano visibili le letture.

Dichiarazione: linee di scarico

Per il presente scarico puoi caricare delle analisi, vuoi inserirne una?

Si No

Dichiarazione analisi per lo scarico 1: S-027457

REGOLE DI COMPILENTE ANALISI

- Caricare 1 sola analisi relativa all'anno della dichiarazione (preferibilmente effettuata nello stesso punto di campionamento in cui avviene il controllo di ALFA S.r.l.).
- Caricare anche il rapporto di prova/certificato di analisi. Non devono essere inserite analisi effettuate da ALFA S.r.l. e/o ATO VA.
- Non inserire analisi effettuate da ALFA S.r.l., ATO VA e/o presso laboratori interni.
- Non inserire valori medi di più analisi.
Ulteriori parametri, diversi da quelli indicati, non sono necessari per il calcolo della tariffa.

Informazioni principali dell'analisi

Data campionamento*

Inserisci data



Data consegna/ricezione laboratorio*

Inserisci data



Data avvio analisi*

Inserisci data



Data emissione rapporto di prova*

Inserisci data



Punto di prelievo*

Inserisci punto di prelievo

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Analisi qualità acque scaricate



L'azienda potrà caricare 1 sola analisi svolta in regime di autocontrollo per ciascuna linea di scarico relativa all'anno della dichiarazione (es. per quest'anno analisi relativa al 2025).

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi) e compilare tutti i campi richiesti. All'interno della pagina relativa alle analisi sono indicati tutti i dettagli.

I tecnici di ALFA valuteranno successivamente, in caso non si dispongano di almeno 3 analisi, di verificare e validare le stesse.

Dichiarazione: linee di scarico

Parametri analisi

Istruzioni di compilazione dei campi

- Per i decimali usa la virgola e non il punto (es. 0,005).
- In caso di valori inferiori al limite di rilevabilità indica il valore "<" come riportato sul rapporto di prova/certificato di analisi (es <1; <0,005).
- Non compilare campi inserendo valori uguali a 0.
- Se un parametro non è stato analizzato lascia il campo vuoto.

Aluminio (Al)	Azoto Ammoniacale (come NH4)	Azoto nitrica (NO3)			
Inserisci Aluminio	mg/l	Inserisci Azoto Ammoniacale	mg/l	Inserisci NO3	mg/l
Azoto nitroso (NO2)	Azoto totale	BOD			
Inserisci NO2	mg/l	Inserisci Azoto totale	mg/l	Inserisci BOD	mg/l
Cloruri (Cl)	COD	Cromo totale (Cr)			
Inserisci Cloruri (Cl)	mg/l	Inserisci COD	mg/l	Inserisci Cromo totale (Cr)	mg/l
Ferro (Fe)	Fosforo totale (P)				
Inserisci Ferro (Fe)	mg/l	Inserisci Fosforo totale (P)	mg/l		
Grassi e oli animali e vegetali	Manganese (Mn)				
Inserisci grassi e oli animali e vegetali	mg/l	Inserisci Manganese (Mn)	mg/l		
Solfati (SO4)	Solfati (SO3)	Solidi Sospesi Totali (SST)			
Inserisci Solfati (SO4)	mg/l	Inserisci Solfati (SO3)	mg/l	Inserisci Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l
Tensioattivti totale	⊖				
Inserisci Tensioattivti Totale	mg/l				

* Campo obbligatorio

[INDIETRO](#)

[CONTINUA](#)

[SALVA IN BOZZA](#)

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Analisi qualità acque scaricate



All'interno della pagina relativa alle analisi sono indicati tutti i dettagli.

L'azienda dovrà compilare tutti i campi richiesti relativi ai parametri analizzati.

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi), senza il quale non si provvederà a considerare i parametri inseriti nel form.

Dichiarazione: scarichi completati

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

Linee di scarico

S-026304 02883728	<input checked="" type="checkbox"/> Completo
-------------------	--

INDIETRO **AVANTI**

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Completata la parte relativa allo scarico non sarà più possibile modificarla.

Nel caso di più linee di scarico si potrà procedere alla compilazione delle ulteriori linee.

Terminata la compilazione di tutte le linee di scarico si potrà procedere all'ultimo step della dichiarazione.

Dichiarazione: riepilogo e invio

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Riepilogo

Anagrafica azienda +

Approvvigionamenti +

Scarichi -

1.Scarichi : S-026304

Hai completato tutti i passaggi dell'autodichiarazione

SALVA IN BOZZA E CONSEGNA DOPO

CONSEGNA SUBITO



L'ultimo step è quello di riepilogo dove sono elencate tutte le informazioni inserite.

Verificata la correttezza dei dati si potrà premere **«consegna subito»** la dichiarazione oppure salvarla in bozza.

Una volta consegnata la dichiarazione non si potrà più modificarla.

Dichiarazione: conclusione

Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Riepilogo



Grazie, la dichiarazione n° **02883724/2021** è stata compilata correttamente e sarà sottoposta a verifica e validazione da parte del personale incaricato. [Scarica qui](#) il documento in formato PDF da conservare come ricevuta.

Se non riesci a scaricare il PDF clicca [qui](#)

[TORNA ALLA DASHBOARD](#)

Sarà sempre possibile scaricare in formato pdf la copia della dichiarazione inserita.

Non verranno scaricati gli allegati e le foto inserite dal cliente nel corso della dichiarazione.

Archivio Pratiche

Dichiarazione: conclusione




Nella sezione «**archivio pratiche**» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di modifica dei dati anagrafici.

Dichiarazione: conclusione

Archivio pratiche

Puoi consultare i dati delle richieste inviate per modificare i dati dell'azienda e/o delle linee di scarico e controllare lo stato in cui si trovano.

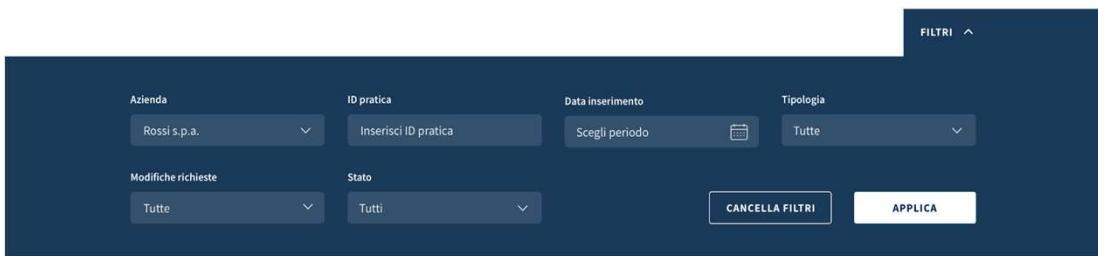

Azienda
Rossi s.p.a.

ID pratica
Inserisci ID pratica

Data inserimento
Scegli periodo

Tipologia
Tutte

Modifiche richieste
Tutte

Stato
Tutti

FILTRI

CANCELLA FILTRI

APPLICA

Pratiche in corso

Nome azienda	ID pratica	Data inserimento	Tipologia	Modifiche richieste	Stato
Rossi s.p.a.	1670396	12/04/2022	Dati azienda	Partita IVA Ragone Sociale	 Presa in carico
Rossi s.p.a.	1670396	10/04/2022	Linee di scarico	Portata autorizzazione giornaliera	 Invia...

Nella sezione «archivio pratiche» è possibile visualizzare le pratiche effettuate.

Dichiarazione: conclusione

Per qualsiasi chiarimento e segnalazione di malfunzionamento
vi chiediamo di scrivere a:
produttivi@alfavarese.it

Per richiesta di creazione nuova utenza scrivere:
scarichi.industriali@alfavarese.it



L'ACQUA DELLA PROVINCIA DI VARESE

Alfa Srl

Via Bottini, 5
21013 Gallarate (VA)

info@alfavarese.it | 0331 226.766

www.alfanotizie.it

www.alfavarese.it

